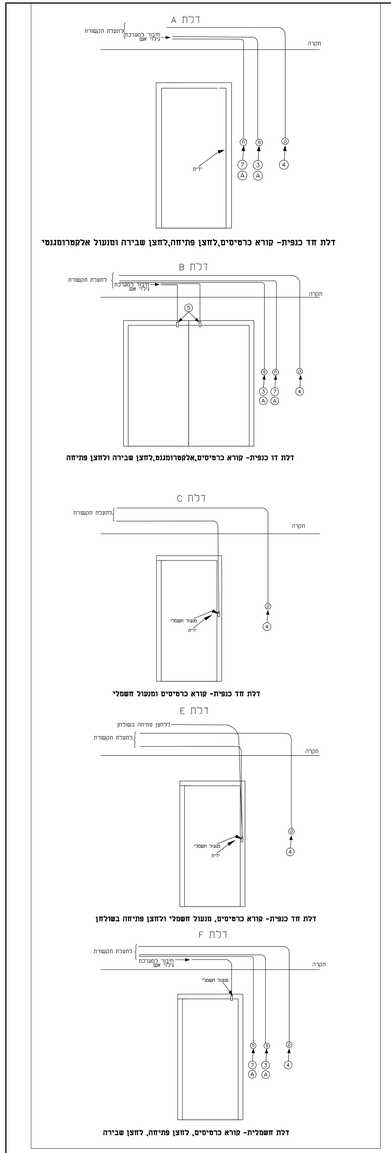

פרט עקרוני עבור דלתות מבוטרות
לפי יועץ התקשורת

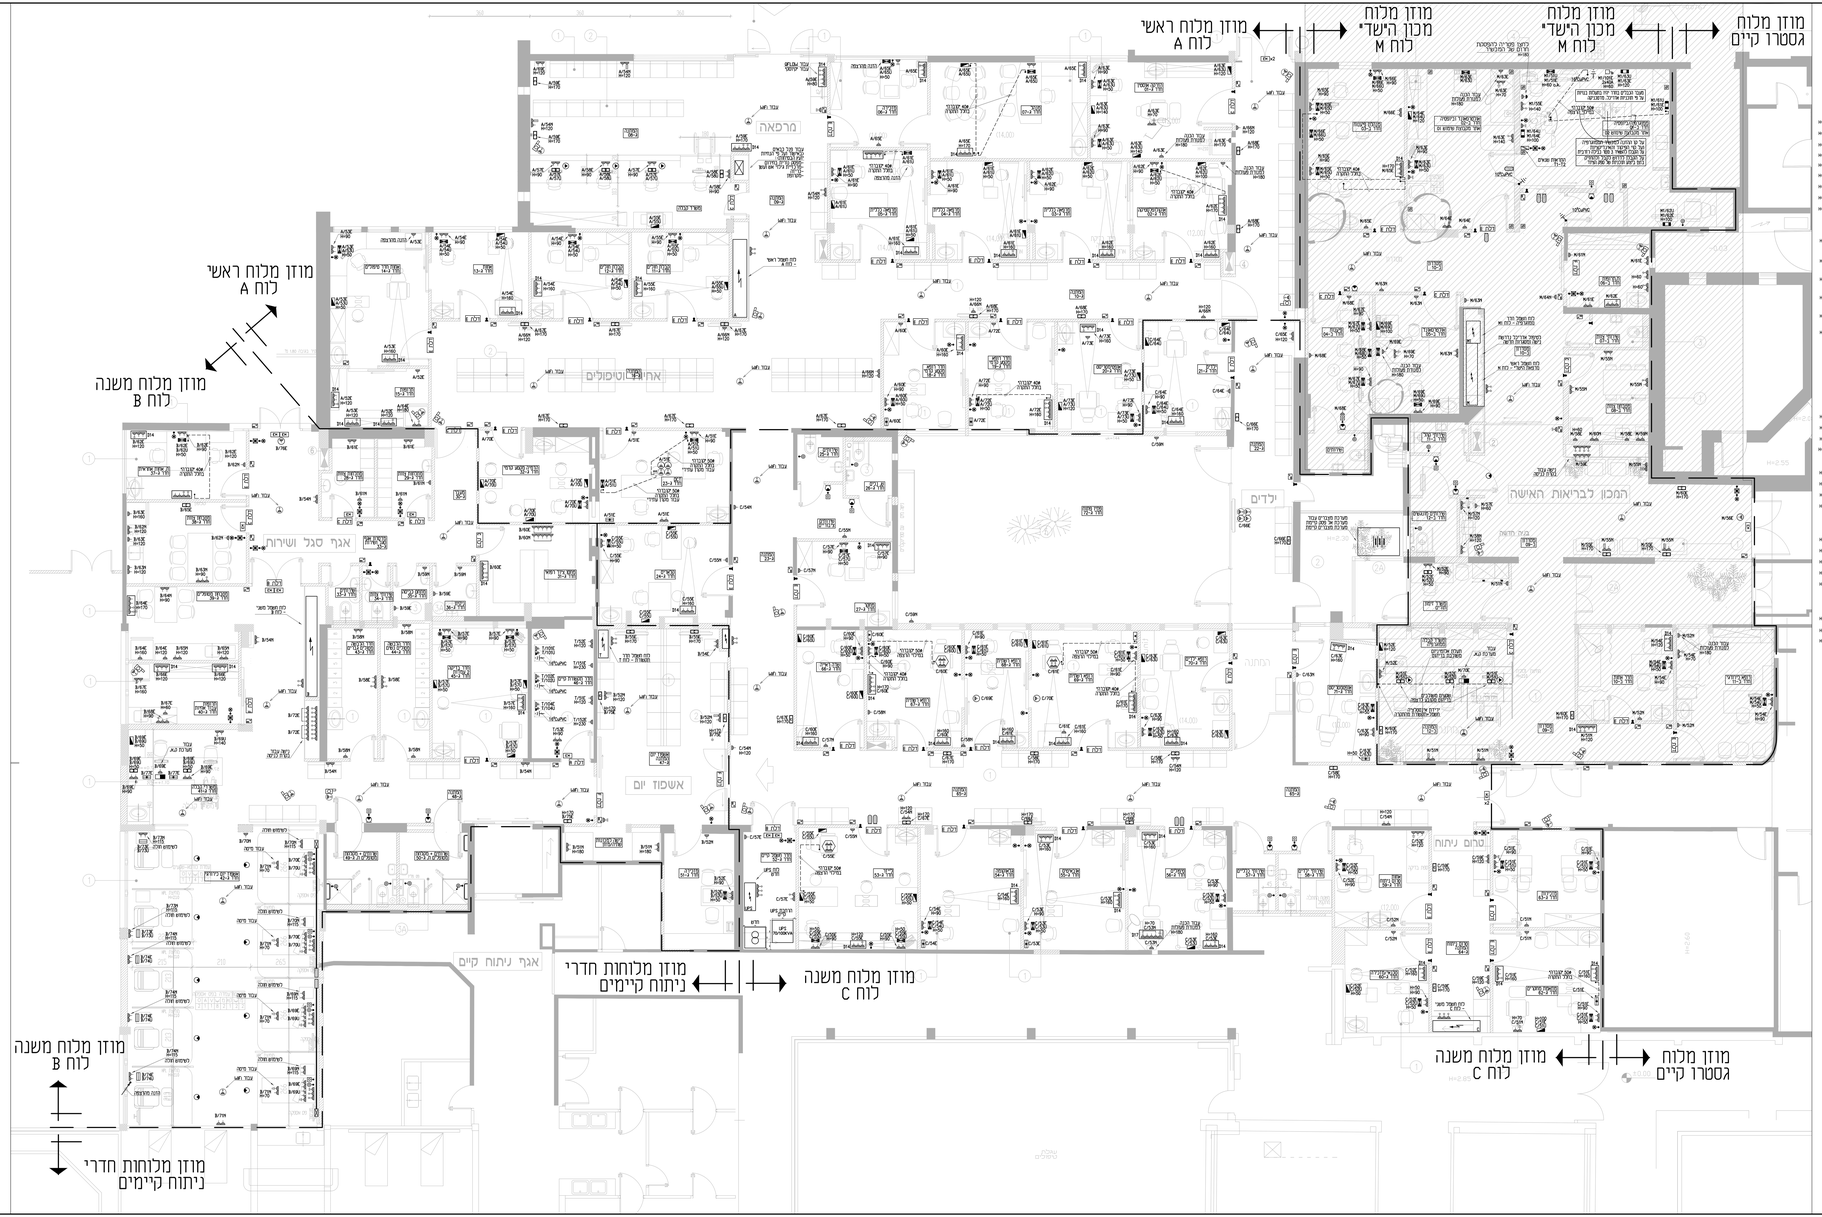

מס'	תאריך	תיאור	מאת	אומת	מאשר	לקוח

מקרא:

H=90	שקע 16 א בגובה התקנה א על הקיר.
H=90	שקע 16 א עם כריסוי סיסוי LED בצבע לבן.
H=90	שקע 16 א חלק G-SPU.
H=90	שקע 16 א חלק G-SPU עם כריסוי סיסוי LED בצבע לבן.
H=90	שקע 5x16A 220.
H=90	שקע תאורה.
H=90	שקע 220 16A על הקיר.
H=90	שקע 220 16A על הקיר חלק UPS.
H=90	מחבר כבל עם שרוך 1-2 יציאות AA.
	נק' הארקה בתחיל בתוך המסמס הנכון.
H=50 U.K.	נקודה מלוגם מכם מל ר.ב.א מלוגם עם 2 שקעים 16A + שקע אם עם כריסוי סיסוי UPS. 4 שקע תקשורת 4-8 שקעי הארקה
H=50 U.K.	נקודה מלוגם מוח מל ר.ב.א מלוגם עם 2 שקעים 16A מחוברים UPS. שקע הארקה. הנקודה מוח מל 2 שקע תקשורת.
H=50 U.K.	נקודה מלוגם מכם מל ר.ב.א מלוגם עם 2 שקעים 16A + שקע 16A מחוברים UPS. עם 4 שקע תקשורת. נק' נקודה זהה לשקע.
H=50 U.K.	נקודה מלוגם מכם מל ר.ב.א מלוגם עם 2 שקעים 16A + שקע 16A מחוברים UPS. הנקודה מוח מל 2 שקע תקשורת.
H=170	נקודה מלוגם מוח מל ר.ב.א מלוגם עם 2 שקעים 16A 2-1 שקע תקשורת.
H=140	נקודה מלוגם מכם מל ר.ב.א מלוגם עם 2 שקעים 16A. עם 2 שקעים 16A מחוברים UPS. 2 נק תקשורת. נק' נקודה זהה לשקע. הצב קריאה אחת לחצי כשל קריאה אחת.
	נקודה מלוגם מוח מל ר.ב.א מלוגם עם 4 שקעים 16A.
	נקודה מלוגם מוח מל ר.ב.א מלוגם עם 2 שקעים 16A. 2 שקע תקשורת.
	נקודה נמוכה בגובה. בגובה 8 מחוברת עם אביזרים לפי מפרטים בתכנית. מכסה מתאים בגוון בהתאם עם הבנין. מכסה ריבוע 12 מ"מ עגול מאוזן.
	שקע מרכזי אלחוטי
H=90	נק' תקשורת בגובה התקנה א על הקיר תקשורת אלחוטי.
H=90	נק' טלפון תקשורת אלחוטי.
H=90	נק' אינטרקום.
H=160	נק' סדרתי.
	נק' מרמקול.
H=220	מערכת סיסוי של חריאה אחת בחדר. על הקיר.
H=90	לחצן קריאה אחת.
H=220	לחצן קריאה אחת עם חוט משיכה.
H=160	לחצן כפול קריאה אחת.
	220 BLUE קריאה אחת.
	לחצן קריאה מעמד.
H=160	יחי תמנה של מאמנה דלפת ברחוב.
H=160	מכל תמנה מים מטמרת מלח.
H=130	שרת מדפיס מטריצה.
H=120	לחצן לאחיד אלומינומנט.
H=160	לחצן נגיש לאחיד אלומינומנט.
	מטאל אלומינומנט.
	מטאל אלומינומנט.
H=15 U.K.	שמלה חיבור של ואחרת ברשת אוכל-מסמרת.
H=250	מנורה עליה להתנגד על הקיר בחדר לפי הנמצאי ע"י יועץ התקשורת.
H=140 C.L.	מס אמצעת לאמצד תוכים ופיאים.
	שמשה החברות של נתיב ופיאים כלפי אמצעת.
	שמשה החברות של נתיב ופיאים כלפי אמצעת.

הערות:

1. האינסטלציה האמצדית תבוצע בהנחיה ומפרטים בתחילת רשת.
2. תעלת רשת תחתונה בגודל מרבי ברמה בפרוייקט בגודל מינימום בגובה לא יאפשר.
3. הנחיות ומיפוי של הבנין ראה יבוצע. האמצד לחד ומיפוי אם הישים מבוצעת.
4. צבעות ופיאים מתבלת ראשי אם הנמצאת יש לאשר אל הנמצאת ע"י מבנים מקצועים באי מתמחה נמצאת.
5. נק' תקשורת אחדות הנמצאת בגובה הגבוה מים בגבוה מים עם בגבי מים עם בגבי תקשורת ? לא לפי הנמצאי. כל נקודה נמצאת נמוך.
לכל 2 נקודות מחדרים יחוט עבור מים מטמרת.
6. נק' אינטרקום הנמצאת בגובה הגבוה מים בגבוה בגלוי עם בגבי מים+30 מפיי כל נקודה בנמוך.
7. נק' מרמי אש הנמצאת בגבוהות מים בגבוה אחדים עם בגבי לא מפיי בתאים לתקנים חוט הפאשרות בבינוי.
8. צבעות בגבוה יחוט אמדה בתעודת תאמד בנדבר.
9. על הנבנה לבנה אישר אל ראש מ כל הנמצאים אנד הנאמרים.
10. הפיגום של רכזה קריאה אחת יחוטים עם מסך הגדה.
11. על הנבנה לדרוש לבנה הלחמיים בראשון בנה הנמצא הבינוי הם הכניה של הישים מבנה הנמצא.
12. על הנבנה לדרוש לבנה הלחמיים בראשון בנה הנמצא הבינוי הם הכניה של יועץ התקשורת ובתבנה לתקנים הנאמנה.
13. על הנבנה האמצד לבנה מאיגוי מרוגה בחוטת האמצד בתאים לתקנים לא מסמס הנרגים ובמפגים המחלקה הנרגים של בינוי.

מס'	תאור	מאת	תאריך
8	עדכון תכנית	דר' ראמן	
7	עדכון לוח חלוקה	דר' ראמן	
6	עדכון תכנית לפי דרישת מרכז רפא אדיבה	דר' ראמן	
5	עדכון תכנית	דר' ראמן	
4	עדכון לוח חלוקה	דר' ראמן	
3	עדכון תכנית	דר' ראמן	
2	עדכון תכנית	דר' ראמן	
1	הוצאה לביצוע	דר' ראמן	

מדדים | תאריך | תיאור | מדדים בנוכחי

שרון אדריכלים
ארד שרון, שרון גור זאב בעמ
מרחב ראשל"צ 75 תל-אביב
03-624470 פקס 03-624400 טל

ג.ב.מהנדסים יועצים
בע"מ
ת.ד. 50202, 61 רח' הרקמה
טל': 5789498, פקס: 5789498
E-mail : office@gbeng.co.il

המרכז הרפואי ברזילי

המרכז הרפואי ברזילי אשקלון
מדפאת עיניים

תכנית כוח ותקשורת

מס' הדפסה	2249
מס' מהדורה	2
קנ"מ	1:50
תאריך	15.12.2022
מס' תוכנית	2249-2
מס' תוכנית	דר' אבי
גרסת תוכנה	185.50