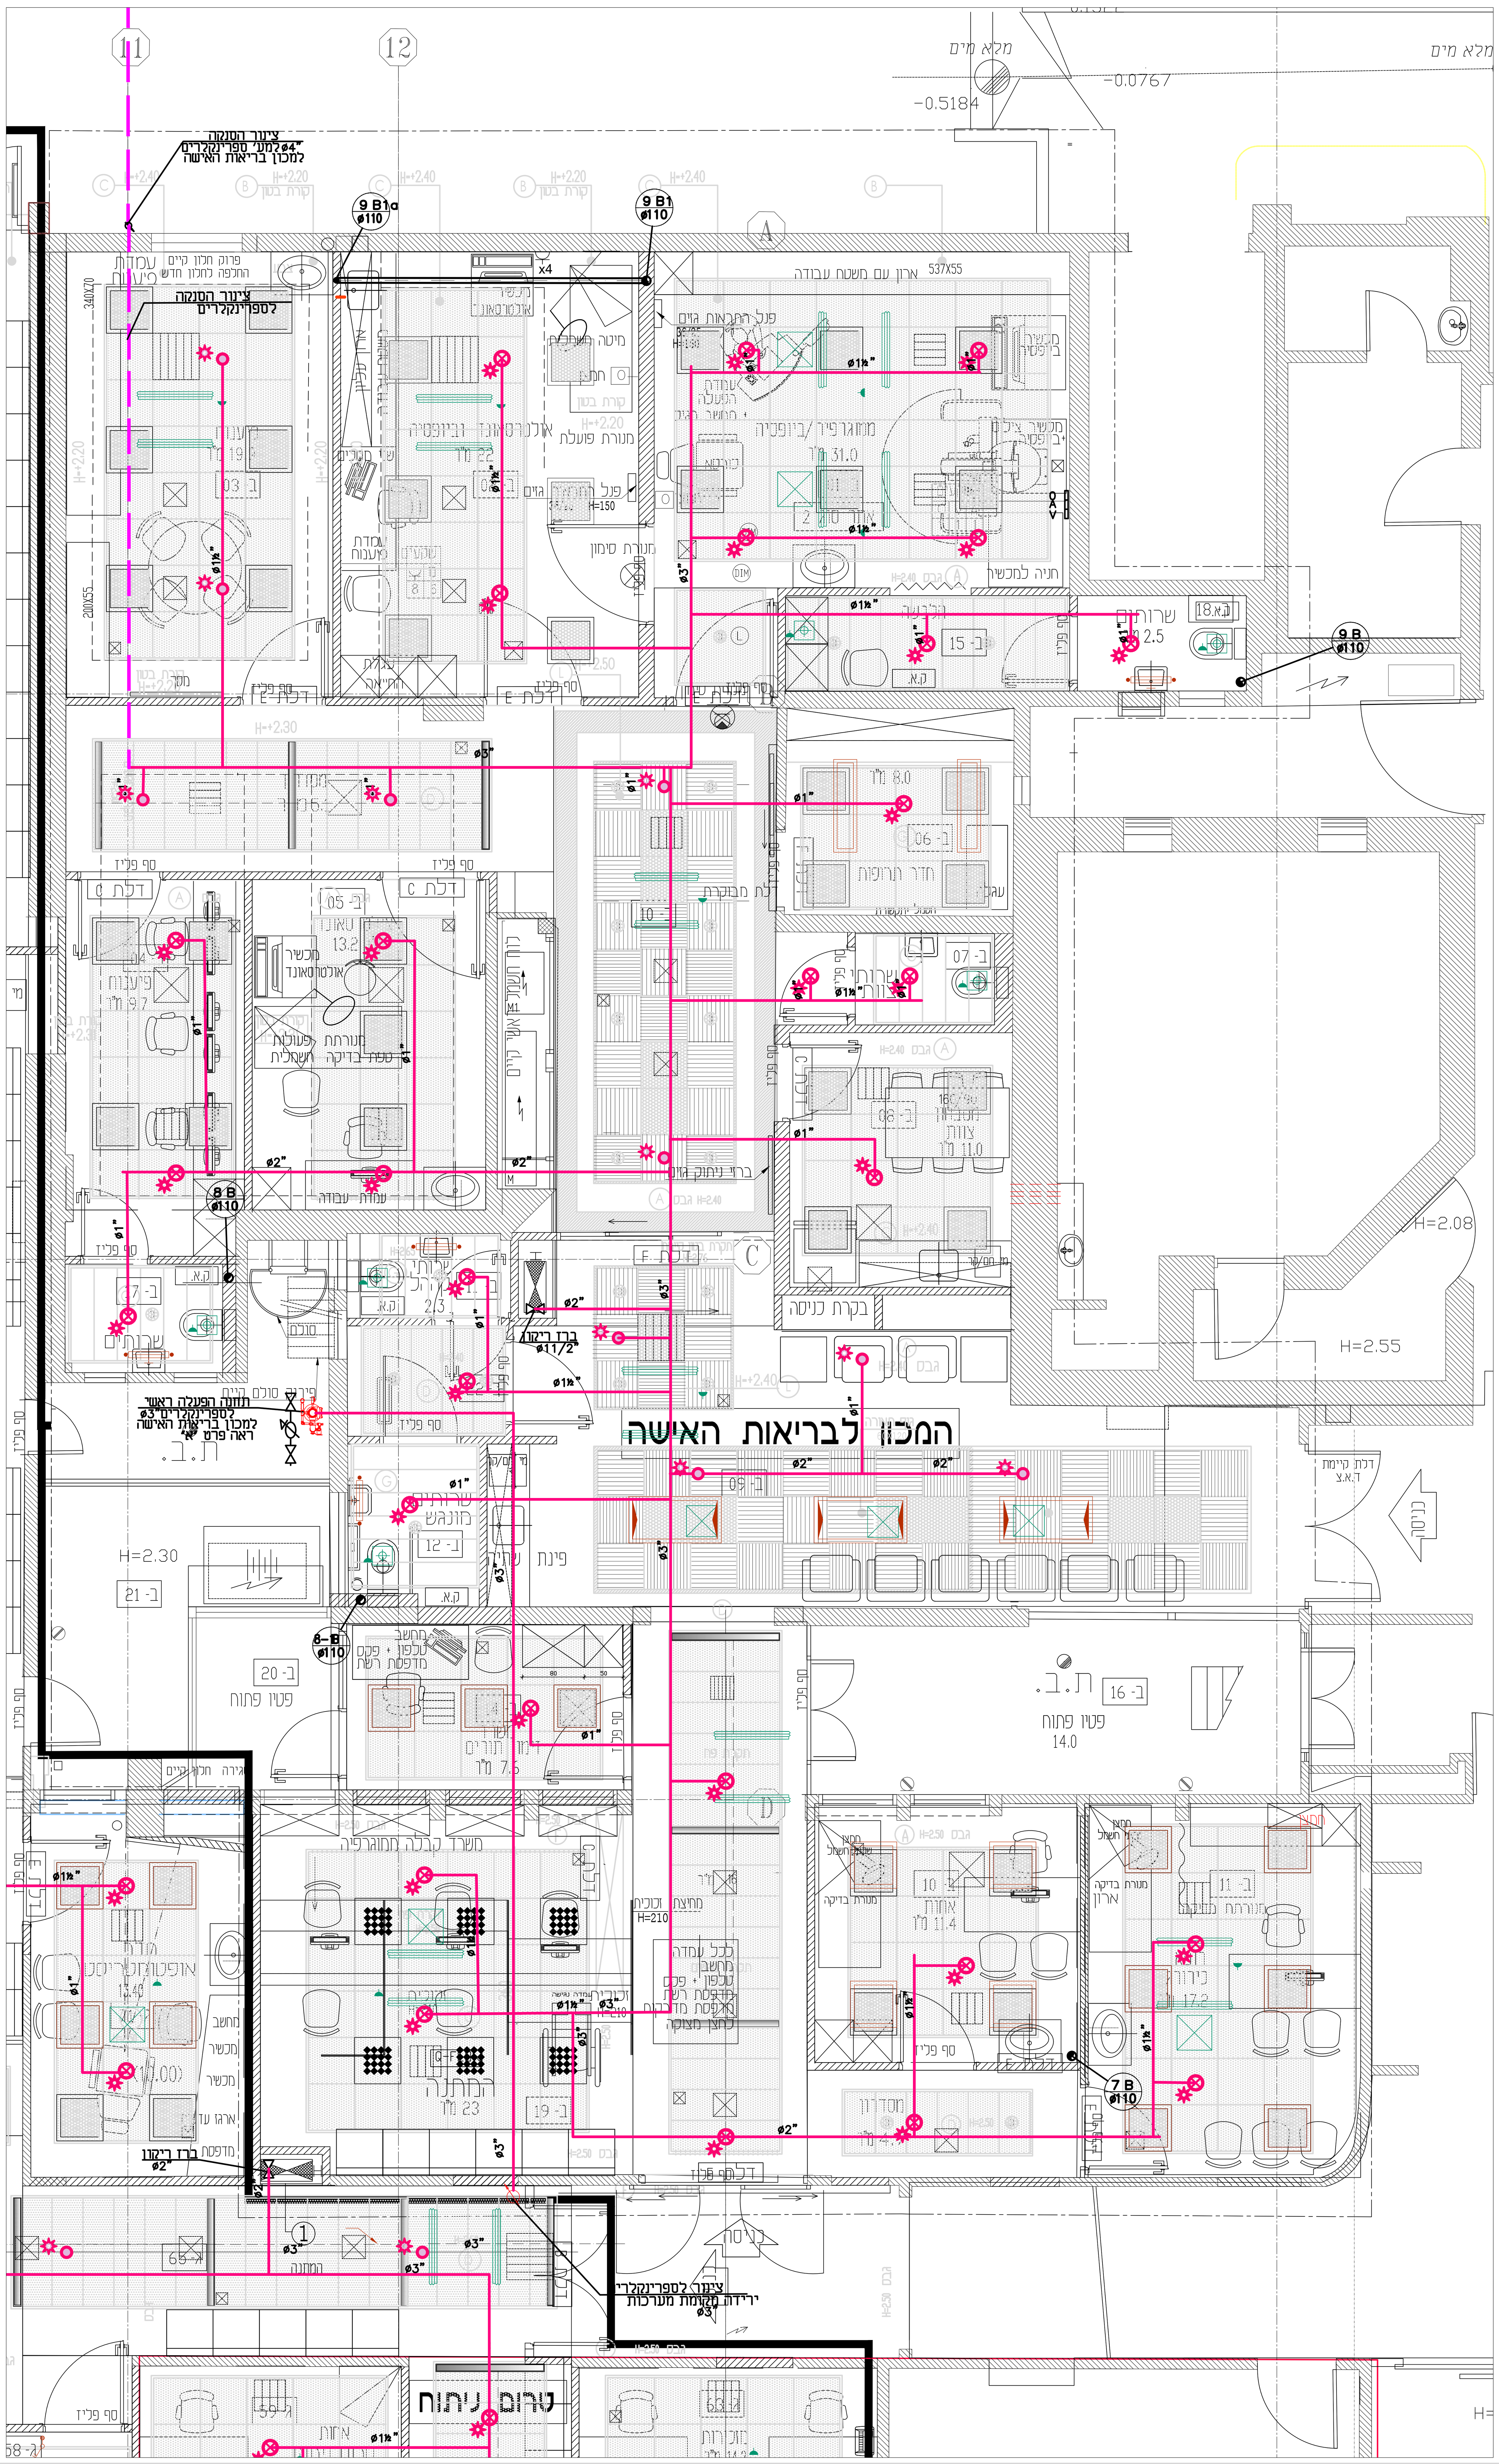

מקרא:

- ציור ספרינקלרים למערכת רטובה
- ציור הסנקה למערכת הספרינקלרים
- ספרינקלר מסוג PENDENT משולב בתקרה דקורטיבית מסוג Q.R. (פתיחה מהירה) מקדם K=5.6, טמפרטורה 68°C
- ספרינקלר מסוג PENDENT OR UPRIGHT Q.R. מקדם K=5.6, טמפרטורה 68°C
- ספרינקלר בתקרה דקורטיבית + ספרינקלר בחלל תקרה
- ספרינקלר מסוג PENDENT OR UPRIGHT Q.R. מקדם K=5.6, טמפרטורה 68°C סמוי ספרינקלר בתקרה דקורטיבית
- ספרינקלר מסוג PENDENT OR UPRIGHT Q.R. מקדם K=5.6, טמפרטורה 68°C סמוי ספרינקלר בתקרה דקורטיבית +ספרינקלר בחלל תקרה
- ספרינקלר מסוג HORIZONTAL SIDEWALL מקדם K=5.6, טמפרטורה 68°C תוצרת "GEM" או ש.ע.

הוראה למע'. ספרינקלרים:

.1	כל המתזים יהיו מסוג - תגובה מהירה.
.2	יש להביא סוג המתזים לאישור המתכנן /האדריכל לפני ביצוע.
.3	הספרינקלרים בחלל התקרה ממוקמים באופן עקרוני. יש להתאים את מיקום הספרינקלרים בחלל התקרה בהתאם למיקום תעלות חשמל , כל - 3.0מ 'מעל התעלות.
.4	המרחקים בין ספרינקלרים בתקרות תותבות לא יעלו עד 3.7 מטר ומרחק מהקיר לא יעלה על 1.8מטר .
.5	תמיכות וקונזולים ,חבקים וכו 'לצינורות מכל הסוגים יבוצע לפי ת"י 1596 באמצעות אביזרים לתליה /תמיכה תוצרת "UNISRUT".
.6	התמיכות יובאו לאישור המהנדס כולל הכנות דוגמאות לאישור לפני ביצוע התמיכות.
.7	המרחק בין התמיכות יהיה לפי סוג וקוטר הצינור , כמפורט במפרט ובתקנים.

בחללי התקרות נדרש להתקין ספרינקלרים מעל תעלות החשמל ותקשורת בהתאם לתקן NFPA 13
הספרנקלרים בחלקי התקרות לא מסומנים בתוכנית.
באחריות הקבלן למקם ולבצע את הספרינקלרים מעל התעלות ותוך התחשבות במכשולים בתחום התקרה.
המתזים יהיו Q.R , K= 5.6
המרחק המקסימלי בין הספרינקלרים 3.70מטר .

המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום

מס'	תפוצה	תאריך	השולח
1	-	–	-

תאריך	מס'	מהות העידכון	חתימה

שם המזמין:

המרכז הרפואי האוניברסיטאי ברזילי

שם העבודה:

מכון לבריאות האישה
בית חולים ברזלי

שוורץ אריה
מהנדסים יועצים
ב"ש - יהודה הנחתום 4 טל: 08-6281292/3/4, פקס: 08-6285920
e_mail: as@as-eng.com
ariehs@as-eng.com

	תכנן	שרטט:	אשר:
בוצע:	א.ש.	נ.מ.	א.ש.
אישר:	א.ש.	א.ש.	א.ש.

שם הגיליון:

תכנית קומת קרקע
מערכת כיבוי אש אוטומתי

מס' הגילון:

22/3399/022

קנה מידה	1:50	מס' גירסה: 0
תאריך:	28.12.22	
גודל גיליון:	A0	

אין למדוד מהשרטוט
אם אתה בספק - שאל שנית

לעיון	לאישור	למכרז ●	לביצוע
תאריך	תאריך	תאריך 19.01.23	תאריך

קובץ:
P:\MOSDOT\BRIUT\BARZILAI\3399\DWG\3399-010.dwg
3399-022

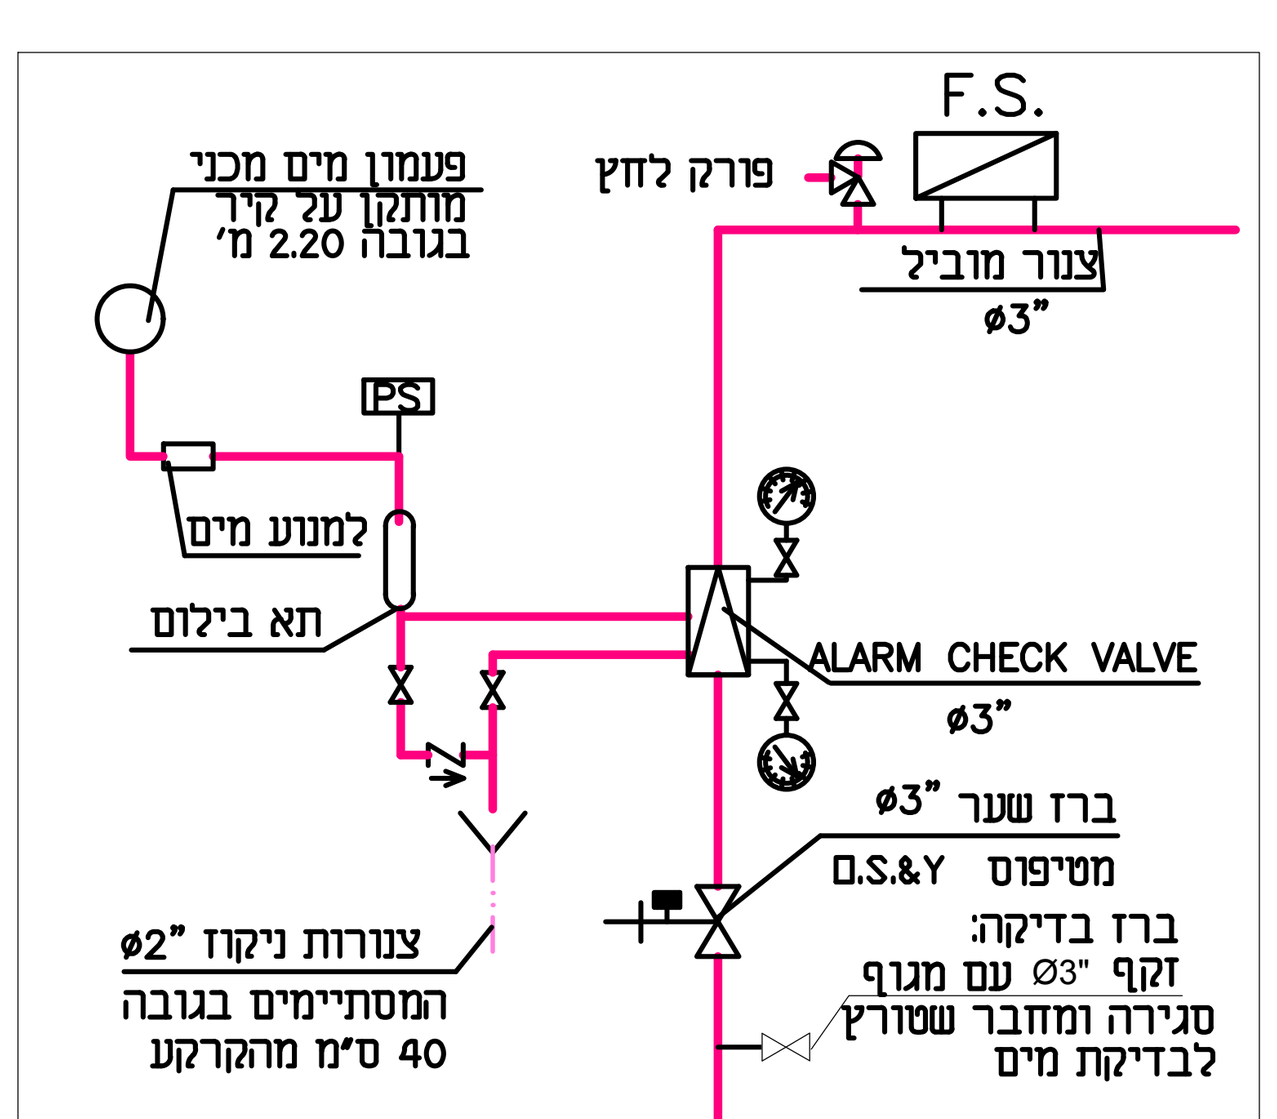

פרט א'
תחנה הפעלה ראשית
לספרינקלרים ø3"