

מקצוע	שם	תאריך	מספר
הנדסה <td>שם</td> <td>00.00.08</td> <td>1</td>	שם	00.00.08	1

הערות:  
 -מידות התעלות המופיעות בתוכנית-  
 הינו נטו למעבר אוויר  
 -ככל תעלות מיוזג האוויר תהיינה  
 מבודדות בבידוד אקוסטי פנימי "ו".  
 -חומרי הבידוד במערכת מיוזג אוויר  
 ובצנרת המים יהיו בלתי דליקים  
 ועמור בזריחות ונמוך ישר אל ת"י וסטי

לעיון - למרכז - לביצוע

02.05.23

אדריכלות מתאריך:			
5	3	23.03.23	1
6	4		2


תאריך	סימן	תאור השינוי

שם הפרוייקט: **מרפאת בריאות האשה ברזילי אשקלון**  
 שם התוכנית: **תכנית קומת גג מיוזג אוויר ואיזורה**

מאיר לוסקי מהנדסים בע"מ  
 תכנון מערכות מיוזג אוויר, הסקה, צנרת תעשייתית  
 מדנו פייהק משרד נמ" 28 דוד העצמאות 87 רובע ט"ו אשדוד  
 טל: 08-8686800 פקס: 08-8686801  
 e-mail: lousqui@netvision.net.il

תוכנו ע"י	תאריך	ק"מ
מאיר לוסקי	02.05.23	1:50
שרטט ע"י	נכו נ:	גיוו מט
ליאור	02.05.23	5521-01

שם הקובץ	מחזור	5
----------	-------	---

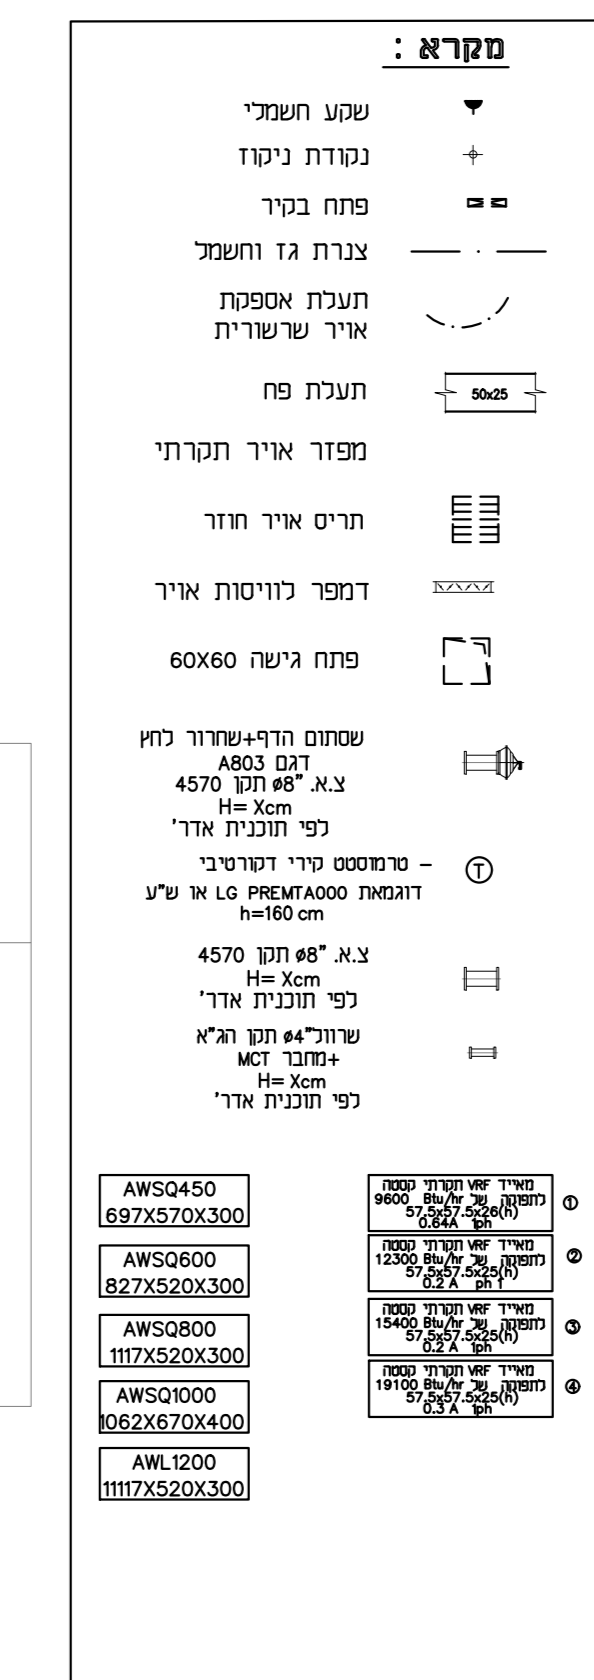

- ① מפוח צרי 5600
- |               |           |
|---------------|-----------|
| מפוח צרי 5600 | 2,000 cfm |
| עמד טטו גונות | 25        |
| עמד נטחי      | 250°C     |
| במשך שעתיים   |           |
| +חמים אל חודר |           |
| הזנת חשמל     | 0.5kw 3ph |
| +חשמל חירום   |           |
- ② מפוח צרי 5600
- |               |           |
|---------------|-----------|
| מפוח צרי 5600 | 2,000 cfm |
| עמד טטו גונות | 25        |
| עמד נטחי      | 250°C     |
| במשך שעתיים   |           |
| +חמים אל חודר |           |
| הזנת חשמל     | 0.5kw 3ph |
| +חשמל חירום   |           |
- ③ יחידה עיבוי האשה
- |                  |                   |
|------------------|-------------------|
| יחידה עיבוי האשה | 17.5 TR           |
| הזנה 400V, 3ph   | 134x82.5x163.5(H) |
| w=327 kg         |                   |
- ④ מפוח צרי 6300
- |               |           |
|---------------|-----------|
| מפוח צרי 6300 | 4,000 cfm |
| עמד טטו גונות | 25        |
| עמד נטחי      | 250°C     |
| במשך שעתיים   |           |
| +חמים אל חודר |           |
| הזנת חשמל     | 0.8kw 3ph |
| +חשמל חירום   |           |
- ⑤ מכון לעניים
- |             |                  |
|-------------|------------------|
| מכון לעניים | י.ט.א. כאוויר צת |
|             | 6000             |
|             | 175x160x200(H)   |
|             | 360kg            |

